

APPAREIL DE MESURE CHLOROMÈTRE

FICHE N° 388

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : CIFEC Compagnie industrielle de filtration et d'équipement chimique, Neuilly

Domaines : Environnement

Sous-domaines : Hydrologie

Organisme : SIERG

Ville : Echirolles (Isère)

Modèle : 6H

Matériaux : Fer, Plastique, Verre


Description


Ce chloromètre est de la marque CIFEC (Compagnie Industrielle de Filtration et d'Équipement Chimique). Cet objet a été breveté dans les années 60. Il est constitué d'un bloc de serrage avec prise de fixation sur la bouteille de chlore, et, protégé par un capot métallique, un tube gradué servant d'indicateur du taux de chlore mesuré lors du transfert du chlore gazeux.

Utilisation

Le chloromètre se fixe directement sur la bouteille de chlore et dispose d'une vanne de réglage et d'un tube de contrôle de débit.

Il sert à régler le débit du chlore lorsqu'il est injecté sous forme gazeuse dans les canalisations. Il s'agit donc d'un accessoire indispensable pour le traitement des eaux destinées à la consommation.

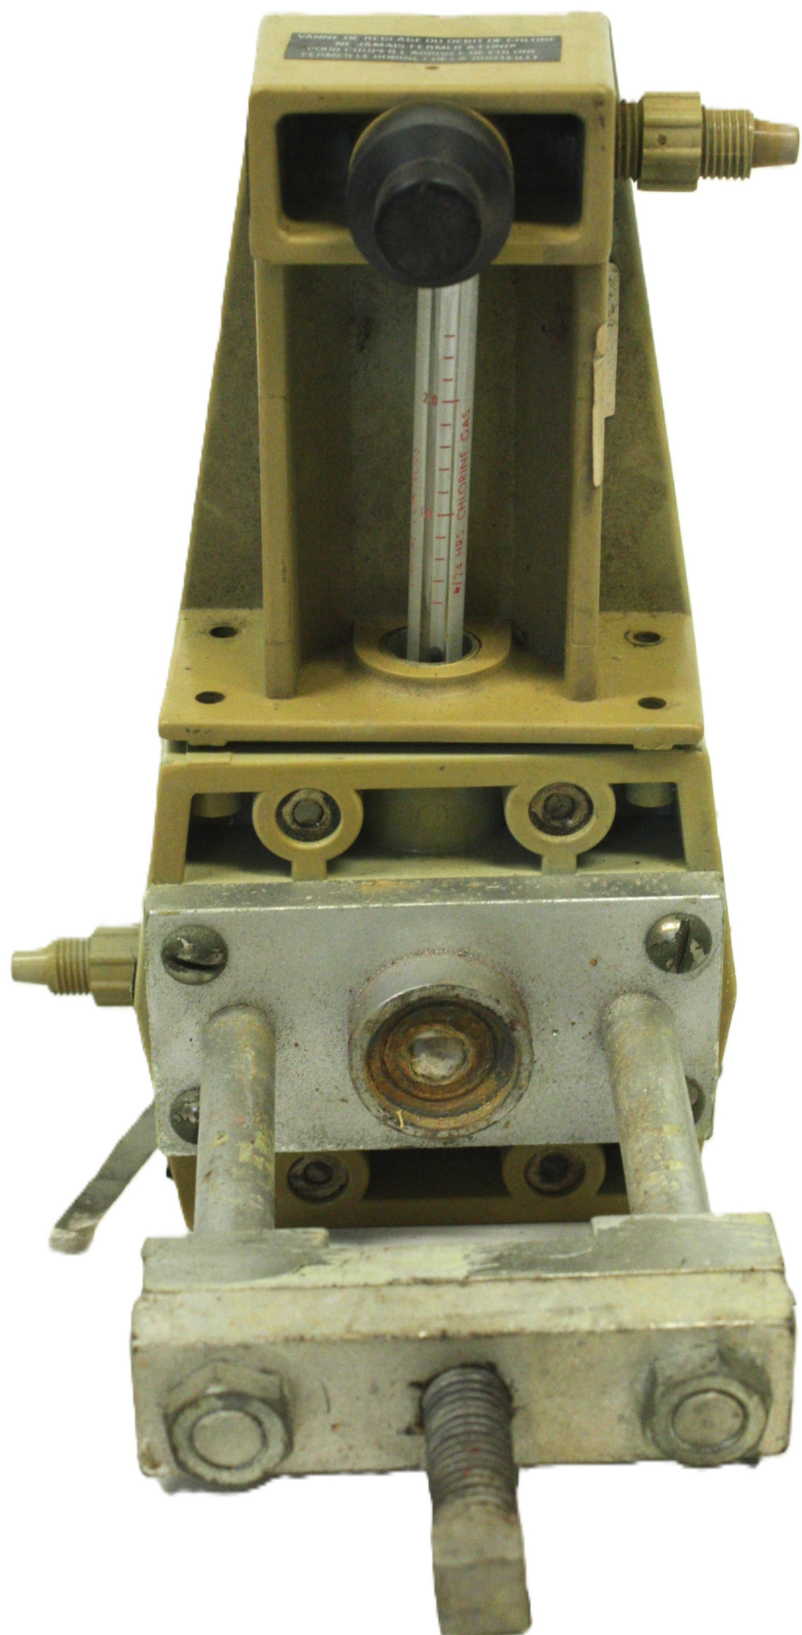

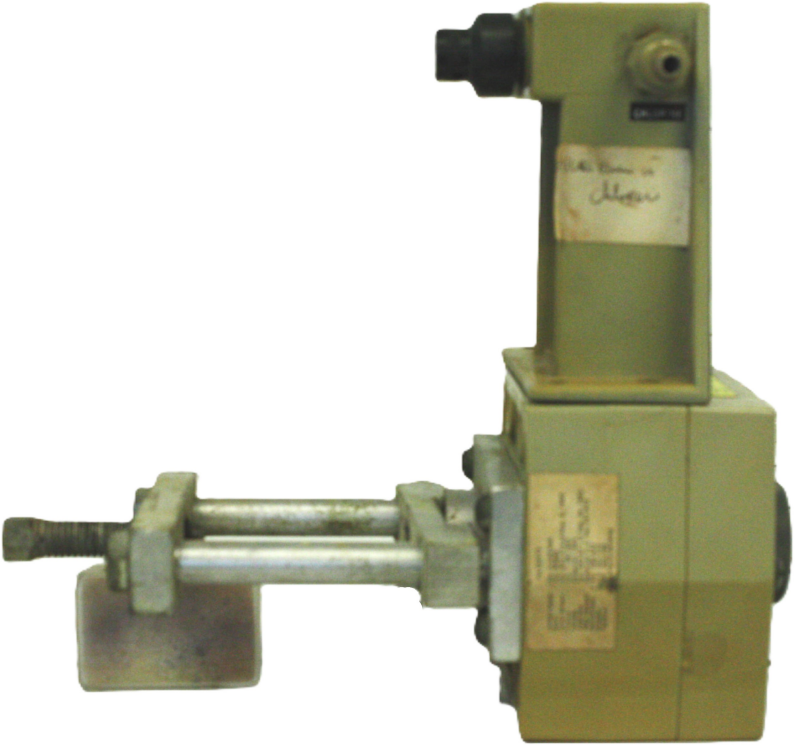



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil de mesure Chloromètre (CIFEC Compagnie industrielle de filtration et d'équipement chimique, Neuilly),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28178>, consulté le 2026-07-26